

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ดังนี้

๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๗ เครื่อง
๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/ทั้งนี้....

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)

กำหนดคุณสมบัติและรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ธรรมชาตวิทยาตอขลุทพเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดเปิดข้อเสนอ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ อาคาร ๔๐ ปี (SCB๒) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ คือ นางสาววรรณชิต เทือกศิริ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่พัสดุ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓ - ๙๔ - ๑๔๕๑-๓

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารข้อเสนอ โดยนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดงได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓- ๙๔-๓๔๖๒ ในวันและเวลาราชการ หรือ Internet : www.science.cmu.ac.th.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔


(รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง)

รองคณบดี รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาด 4400 บีทียู ณ ศูนย์รวมชาติ อาคารนิวชัน 1


(จำนวน 7 เครื่อง)

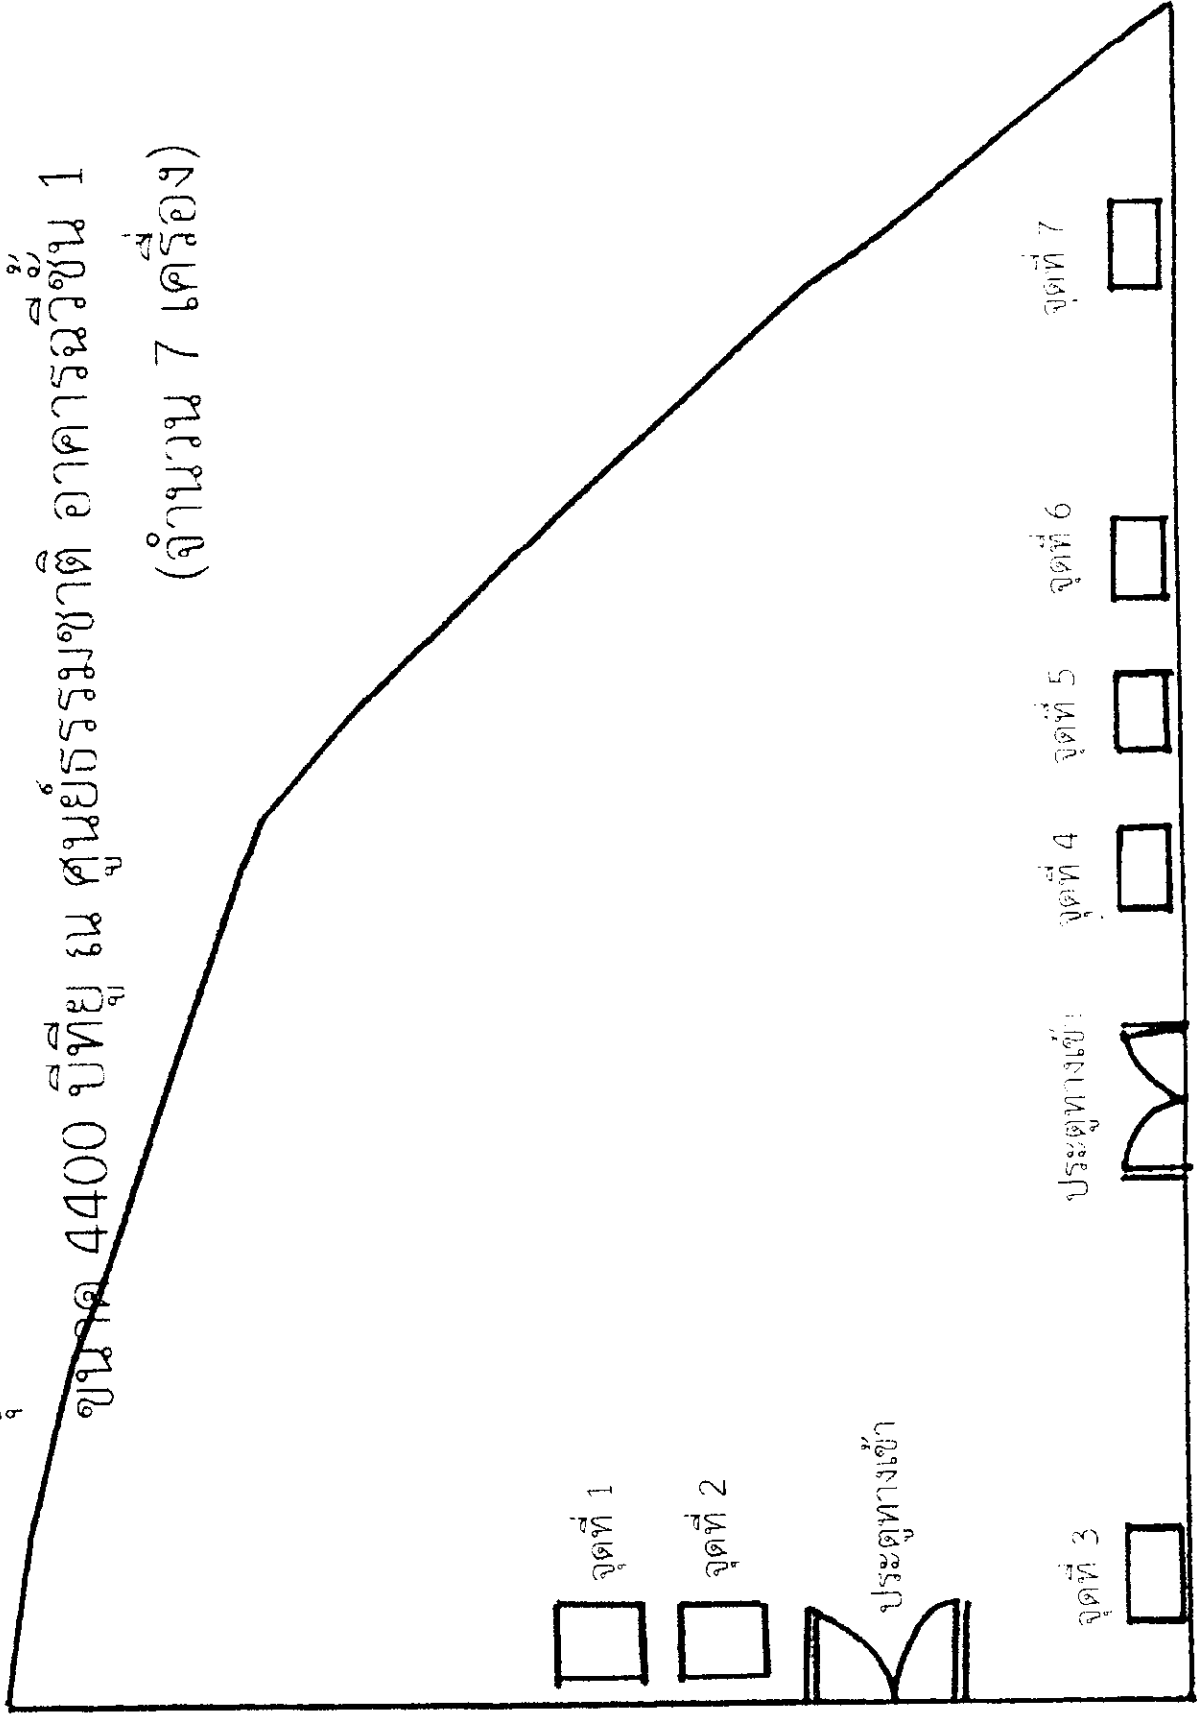

จุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาด 4200 บีทียู ณ ศูนย์รวมชาติ อาคารฉวีชั้น 2

(จำนวน 5 เครื่อง)

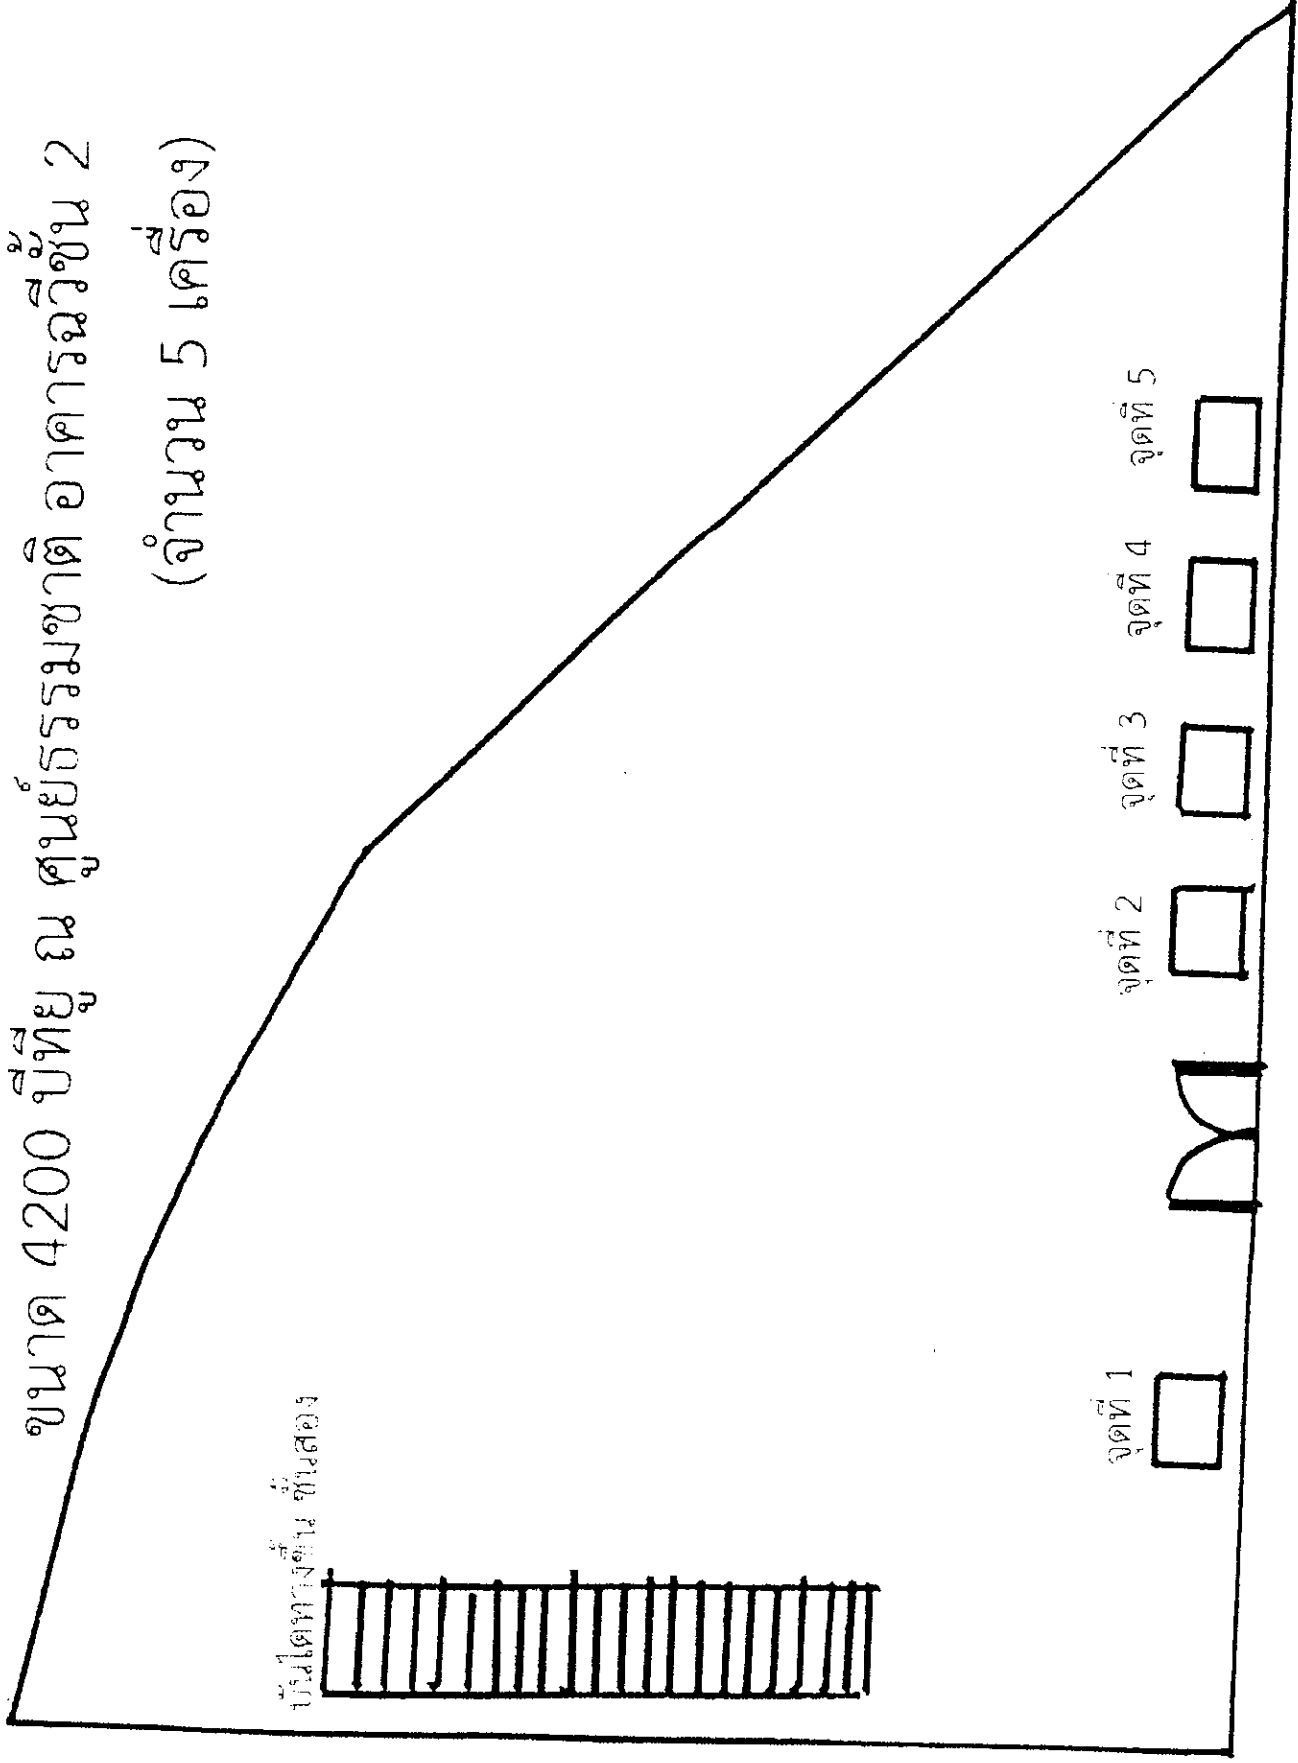

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จำนวน 7 เครื่อง

1) ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด ชนิดตู้ตั้งพื้น ระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและมีใช้แพร่หลายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งงาน
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายเครื่องปรับอากาศ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างเป็นทางการ
- 1.2 เครื่องปรับอากาศนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้


2) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น
- 2.2 ขนาดทำความเย็นไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู
- 2.3 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิด ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 ระบบไฟฟ้า
380V/3Ph/50Hz
- 2.4 ค่าประหยัดพลังงาน (EER) ไม่น้อยกว่า 9.6 และมีเอกสารทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงาน (EER)
จากโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศโดยมีหน่วยงานของรัฐให้การรับรองห้องทดสอบ
- 2.5 ปริมาณส่งลมเย็นไม่น้อยกว่า 1600 CFM
- 2.6 มีระบบควบคุมความเย็น พร้อมรีโมทไร้สายแบบดิจิทัล และปั๊มควบคุมบนเครื่องคอยล์เย็น
- 2.7 ประกอบสำเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO หรือ มอก. โดยมีเอกสารรับรอง
- 2.8 ติดตั้งพร้อมเบรกเกอร์ควบคุมในตำแหน่งที่กำหนด อุปกรณ์สวิทช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้ม
ฉนวนยาง 5 เมตร สายไฟฟ้าไม่เกิน 15 เมตร
- 2.9 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกฉบับจริง และหรือแบบรูปการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องปรับอากาศ ไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนาภาพถ่ายจะต้อง
รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล พร้อมแสดงหมายเลขกำกับลงในแคตตาล็อก
หรือรูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
กำหนดไว้ตามประกาศนี้

3) การรับประกัน

- 3.1 เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ ส่วนควบ และคอมเพรสเซอร์ ต้องมีเอกสารการรับประกันสินค้าไม่น้อย
กว่า 1 ปี ทั้งนี้ต้องมีเอกสารรับประกันจากผู้รับจ้าง
- 3.2 ผู้ติดตั้งต้องรับประกันการติดตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารการรับประกันจากผู้รับจ้าง

ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดในมติคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือ สร/ว.157 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519



(ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช)

ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาออยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 42,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จำนวน 5 เครื่อง

1) ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด ชนิดตู้ตั้งพื้น ระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและมีใช้แพร่หลายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกันทั้งงาน
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายเครื่องปรับอากาศ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างเป็นทางการ
- 1.2 เครื่องปรับอากาศนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้


2) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น
- 2.2 ขนาดทำความเย็นไม่น้อยกว่า 42,000 บีทียู
- 2.3 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิด ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 ระบบไฟฟ้า
380V/3Ph/50Hz
- 2.4 ค่าประหยัดพลังงาน (EER) ไม่น้อยกว่า 9.6 และมีเอกสารทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงาน (EER)
จากโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศโดยมีหน่วยงานของรัฐให้การรับรองห้องทดสอบ
- 2.5 ปริมาณส่งลมเย็นไม่น้อยกว่า 1600 CFM
- 2.6 มีระบบควบคุมความเย็น พร้อมรีโมทไร้สายแบบดิจิตอล และปุ่มควบคุมบนเครื่องคอยล์เย็น
- 2.7 ประกอบสำเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO หรือ มอก. โดยมีเอกสารรับรอง
- 2.8 ติดตั้งพร้อมเบรกเกอร์ควบคุมในตำแหน่งที่กำหนด อุปกรณ์สวิทช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้ม
ฉนวนยาง 5 เมตร สายไฟฟ้าไม่เกิน 15 เมตร
- 2.9 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกฉบับจริง และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องปรับอากาศ ไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้อง
รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล พร้อมแสดงหมายเลขกำกับลงในแคตตาล็อก
หรือรูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
กำหนดไว้ตามประกาศนี้

3) การรับประกัน

- 3.1 เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ ส่วนควบ และคอมเพรสเซอร์ ต้องมีเอกสารการรับประกันสินค้าไม่น้อย
กว่า 1 ปี ทั้งนี้ต้องมีเอกสารรับประกันจากผู้รับจ้าง
- 3.2 ผู้ติดตั้งต้องรับประกันการติดตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารการรับประกันจากผู้รับจ้าง

ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดในมติคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือ สร/ว.157 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519



(ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช)

ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาตวิทยาอดยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่